


EVALUATIEMETHODIEK ASBESTHOUDENDE GROND EN PUIN ONTWERPVERSIE BESLISSINGSBOOM



VERSIE 16/12/2014

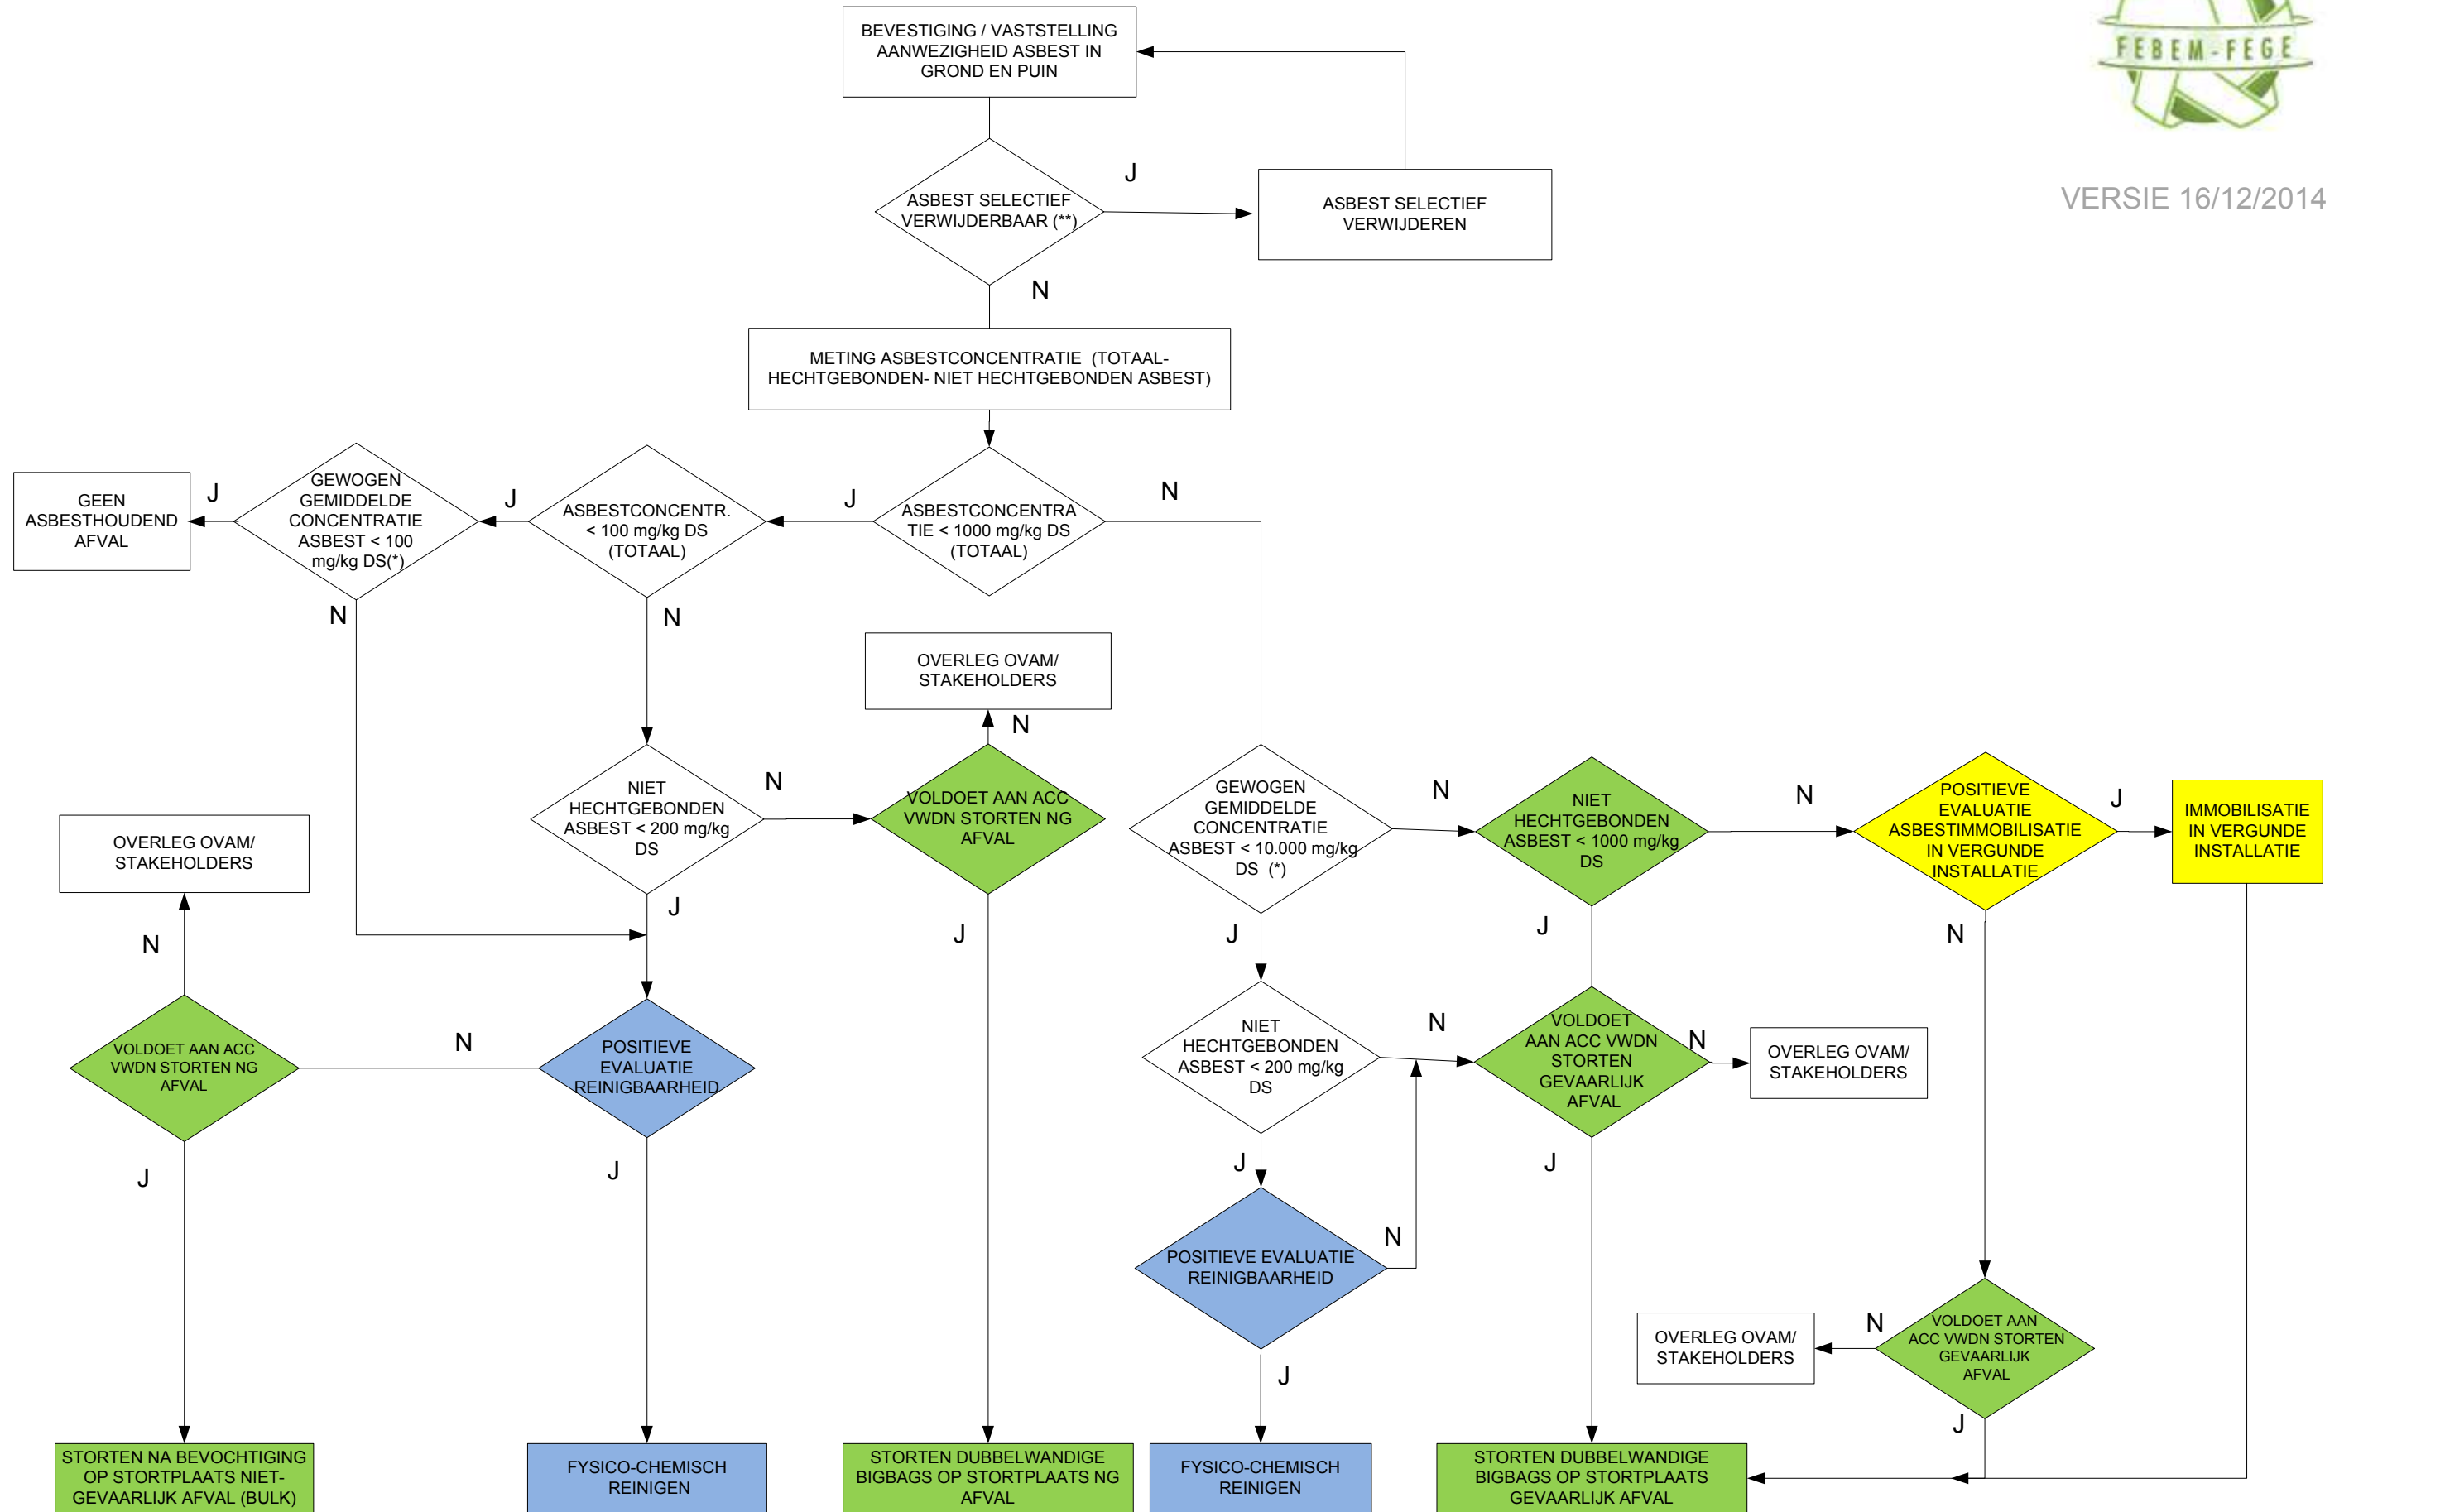

* GEWOGEN GEMIDDELDE = CONCENTRATIE HECHTGEBONDEN ASBEST + 10 X CONCENTRATIE NIET HECHTGEBONDEN ASBEST
 ** CONFORM CODES /REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK EN ONDER MILIEUVERANTWOORDE OMSTANDIGHEDEN (NIET AFZEVEN):
 - eenvoudige handelingen : verwijderen grote stukken gebonden asbestcement
 - indien vrije asbest aanwezig: te verwijderen door erkende asbestverwijderaars

GRONDRUIMINGSCENTRA
STORTPLAATSEN
VERGUNDE ASBESTIMMOBILISATIE